


ORDER SPACEL-GR II オーダー形：寝台用B形(2枚戸片開き)【二方向出入口】

<オーダースペースセルGRII>

オーダー形：乗用・人荷用・寝台用(定員17～26人・積載1150～1750kg)

据付図

【二方向出入口】

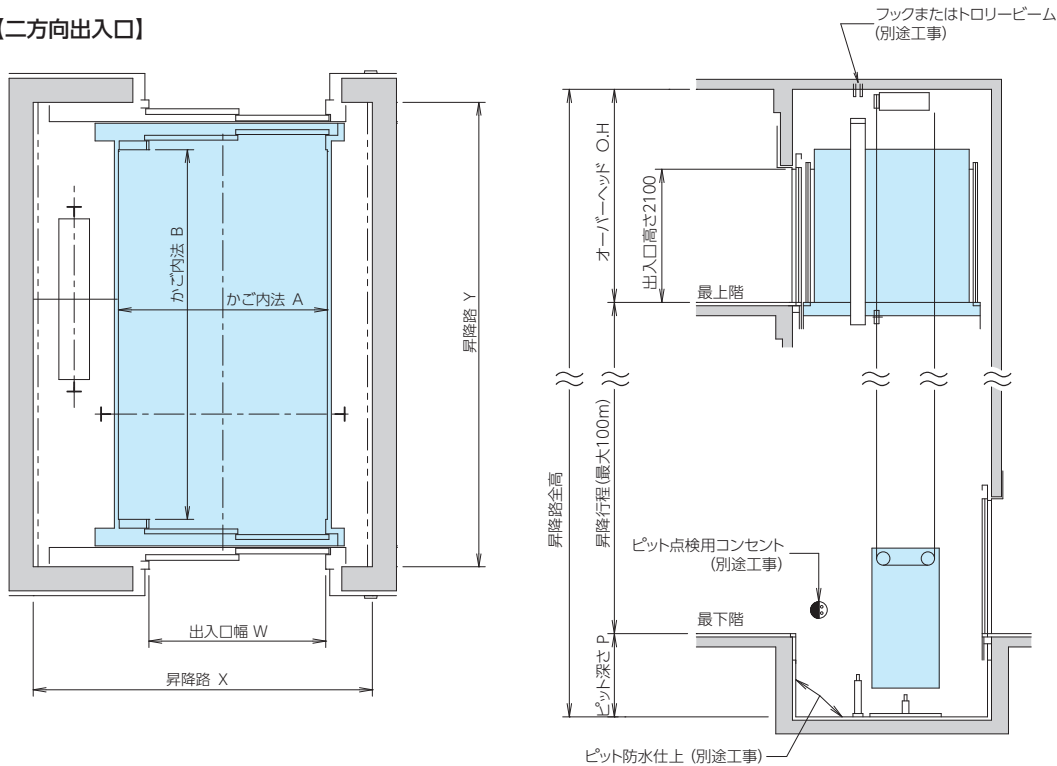

寸法表

【二方向出入口】

形 式	定員 (人)	積載 (kg)	速度 (m/min)	かご(mm)	出入口幅 W(mm)	昇降路(mm)			電動機容量 (kW)
				内法(A×B)		X×Y	O.H*	P	
SB1150-2S	17	1150	45	1800×2500	1500	2800×3170	3450(3600)	1250	5.0
			60						7.0
			90				3650(3800)	1550	10.0
			105				3750(3900)		12.0
SB1300-2S	20	1300	45	1800×2800	1500	2800×3470	3450(3600)	1250	6.0
			60						8.0
			90				3650(3800)	1550	12.0
			105				3750(3900)		14.0
SB1500-2S	23	1500	45	2000×3000	1800	3150×3670	3450(3600)	1250	7.0
			60						9.0
			90				3650(3800)	1550	14.0
			105				3750(3900)		16.0

※ 昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は()内の寸法になります。

- (注) 1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上をお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法図は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.上記寸法図は、かご室高さ2300mm、STD-1L天井での仕様です。DLX天井(DLX-1L・2L・3L)をご採用の場合は、弊社までお問い合わせください。
5.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クレーンをご採用の場合は、O.H寸法が変更になりますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
7.2方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。
8.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。